15	16	17	17	18	18	19
WA160-36,00	T1-41,00	WA160-42,00	WA160-42,00	WA160-36,00	WA160-36,00	WA160-36,00
DA	VH	DA	DA	DA	DA	DA
SF delta h=0,33m	SF delta h=0,26m	SF delta h=0,69m	SF delta h=0,69m	SF delta h=0,23m	SF delta h=0,23m	SF delta h=0,16m



WA 160 (Mast 15; Mast 17)
D-2-T-2016.2



T1 (Mast 16)
D-2-T-2016.2

18.1



WA 160 (Mast 18; Mast 19)
D-2-D-2015.3

Vegetationspunkte mit Seilabstand < 5.00m
Vegetationspunkte mit Seilabstand > 5.00m

weiter siehe Blatt 5

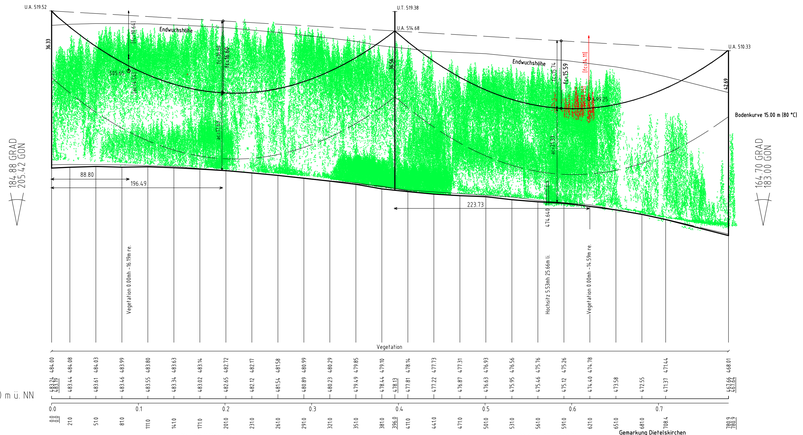

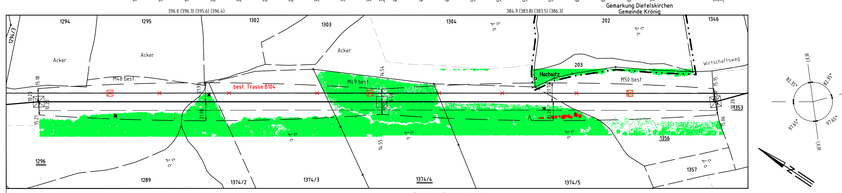

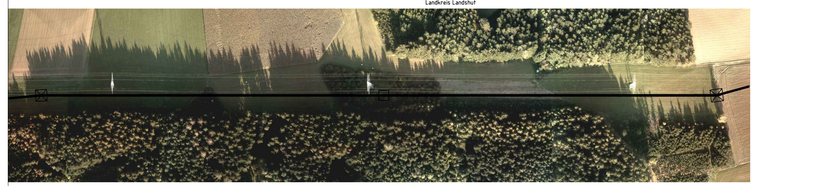

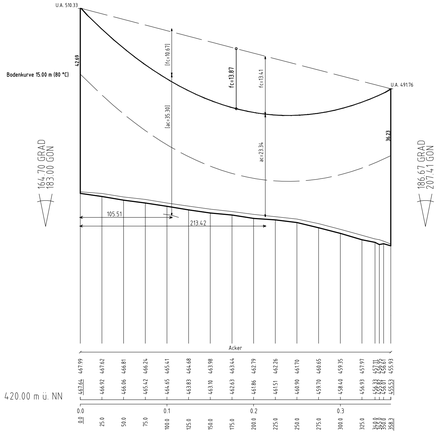

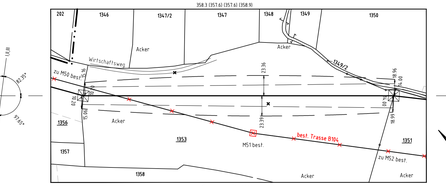

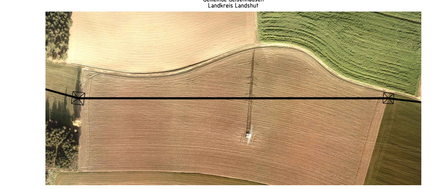

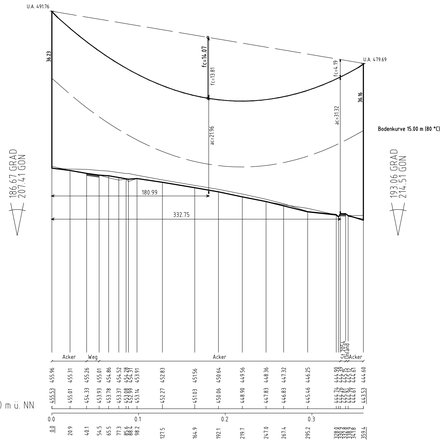

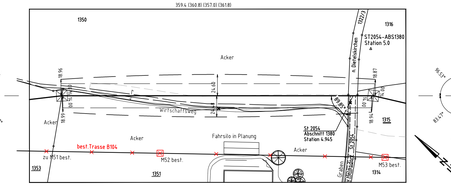

weiter siehe Blatt 7

Anlage 8.1
Blatt 6 / 56

TenneT
Taking power further

380-kV-Leitung Altheim - Matzenhof
Teilabschnitt 2 : 380-kV-Ltg. Adlkofen-Matzenhof B152

LÄNGENPROFIL
von Bauwerk Nr. 1

Mast Nr. 15 - Mast Nr. 19

DIN VDE-Bestimmung	:	0210/Norm VDE 1/11 HSP (Eiszone 2, Windzone 1)
Gestänge	:	D-2-D-2015.3; D-2-T-2016.2
Beseilung Leiterseil	:	2x3x4 565-AL1/72-ST1A , MZS=46,0N/mm²
Erdseil	:	
Lichtkabel/ sonstige Belegung	:	2x1 265/35 , MZS=46,0N/mm²
Kettenlänge	:	DA = 7.00m
Seitliche Überhöhung	:	15.00 m rechts _ _ _ _ _ oder links - . - . - aufgenommen

Geobasisdaten: Bayerische Vermessungsverwaltung

Planfeststellungsunterlage

Aufgestellt : 08.01.2018
Bayreuth
TenneT TSO Gmbh
i.V. i.A.

SPIE

Maßstab	Einheit
Länge=1:2500 Höhe=1:500	Meter

	Datum	Name
Bearb.	04.12.2017	Dendl / Zessin
Gepr.	04.12.2017	Hochecker
Norm		
Servicebereich CoGT		

TenneT

Zust.	Änderung	Datum	Name	Ursprung