34	35	36
WA120-34,00	T-30,00	WA120-22,00
/DA	VH/DH	DA/

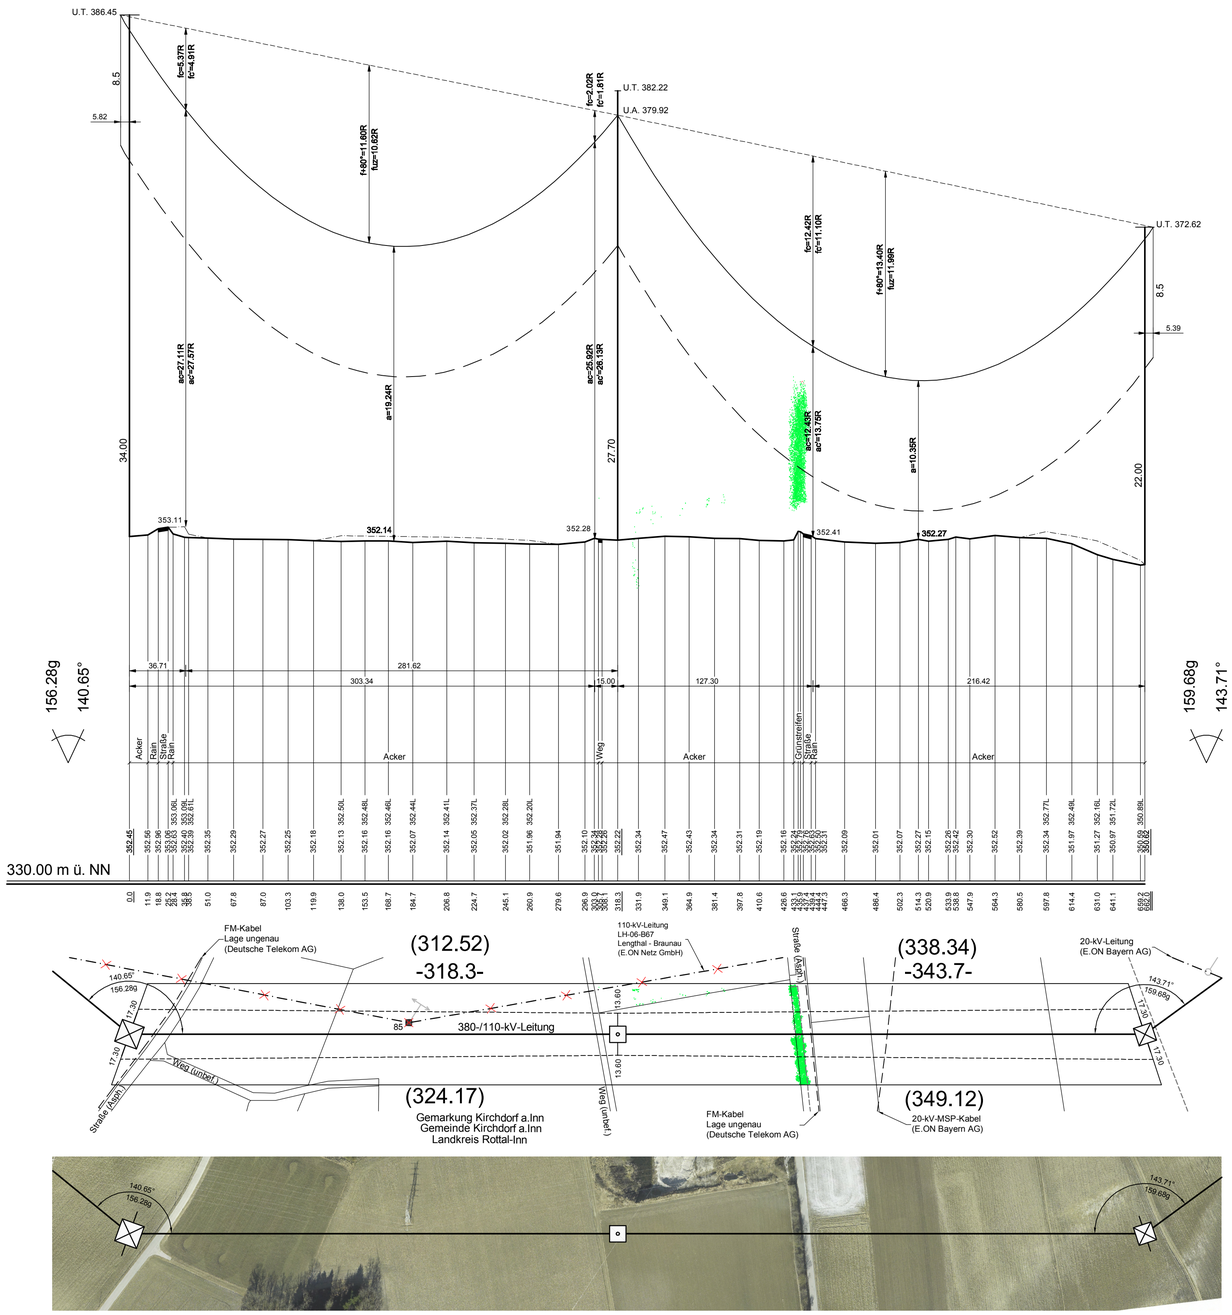

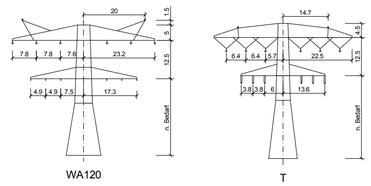

Vegetationspunkte Rodung

Vegetationspunkte

OMV

380-kV-Anschlussleitung
KW Haiming - UW Simbach
(dargestellt: mitgeführte 110-kV-Leitung)

Profilplan

Mast-Nr. 34 - Mast-Nr. 36

der Längen 1 : 2000
der Höhen 1 : 200

DIN VDE-Bestimmung	:	EN 50341-3-4/01.11 EIS 2 WIND 1 TEMP.: 80°C
Gestänge	:	DA-4-EE
Leiterseil	:	380-kV: 2x3x4 264-AL1/34-A20SA MZS 46,0 N/mm² 110-kV: 2x3x1 565-AL1/72-ST1A MZS 46,0 N/mm²
Erdseil	:	
Luftkabel	:	2x 264-AL3/29-A20SA MZS 62,0 N/mm²
Ketten	:	380-kV: DA=7.00m, VH=4.65m; 110-kV: DA=2.80m, DH=2.30m
Seitliche Überhöhung	:	15.0 m rechts — — — — — oder links —·—·— aufgenommen
Datum der Profilaufnahme	:	08.03.2011

Index	Datum	Gez.	Änderung

Vorhabensträgerin: OMV Kraftwerk Haiming GmbH, Haiminger Straße 1, D-84489 Burghausen

Generalplaner: FICHTNER GmbH & Co. KG, Sarweystraße 3, 70191 Stuttgart

Technische Referenz	Erstellt durch	Genehmigt von	Erstelldatum	Status	Zählteil
	K2E GmbH H. Vocht	OMV GmbH	10.04.2012	Gültig	18 Blatt 30

Objektname: 380-kV-Anschlussleitung KW Haiming - UW Simbach

Klassifikation: Profil

ID

Titel: Profil Mast 34-36

Speicherdatum: 17.04.2012 - Plotdatum: 17.04.2012

PROFIL_18_034-036.dwg