47
WA150-25,00
/DA

48
WA150-25,00
DA/

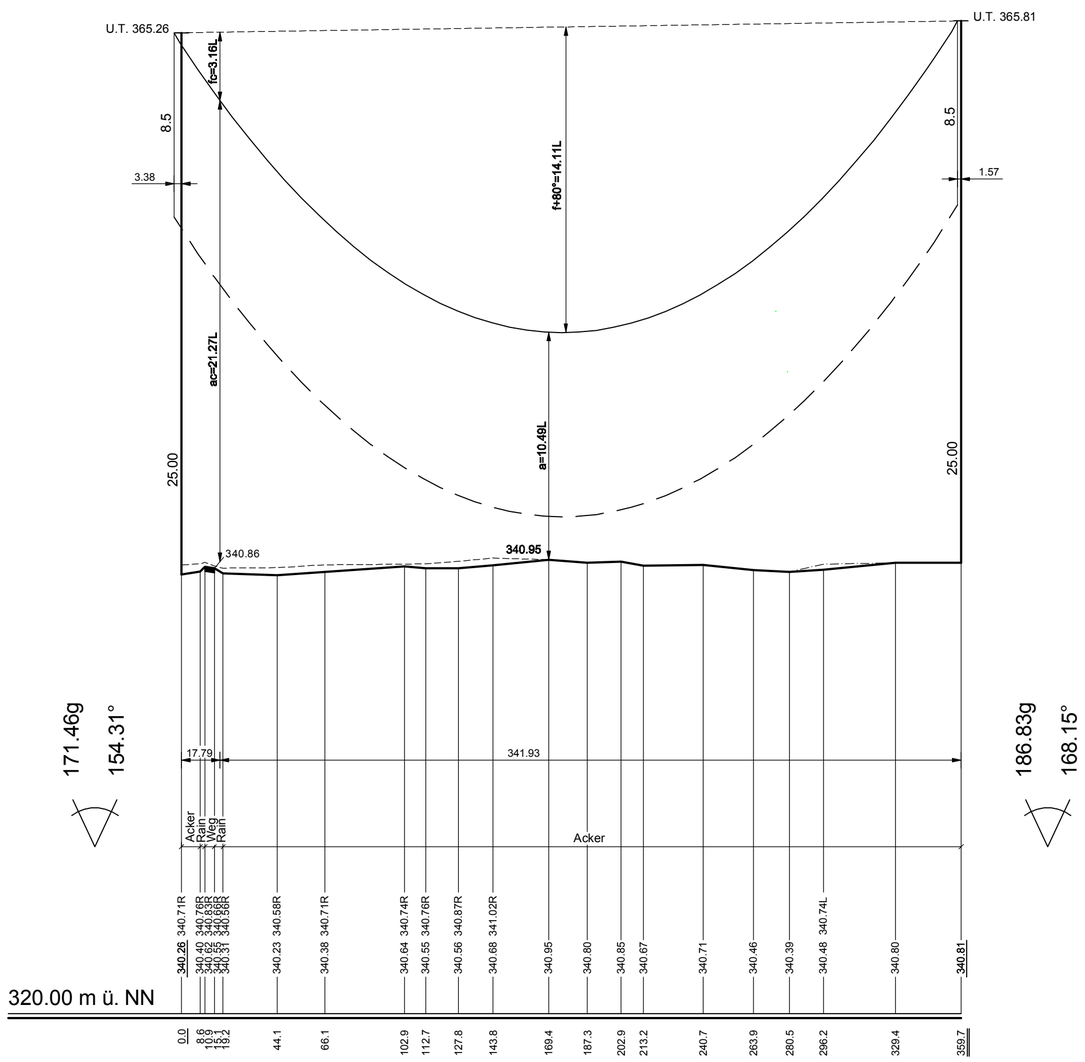


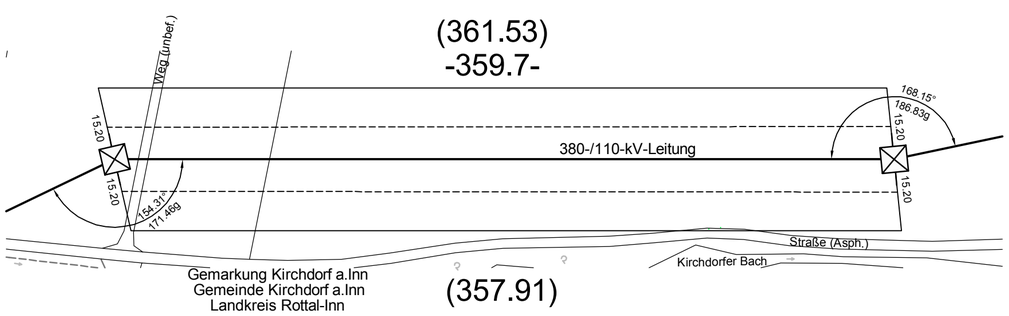


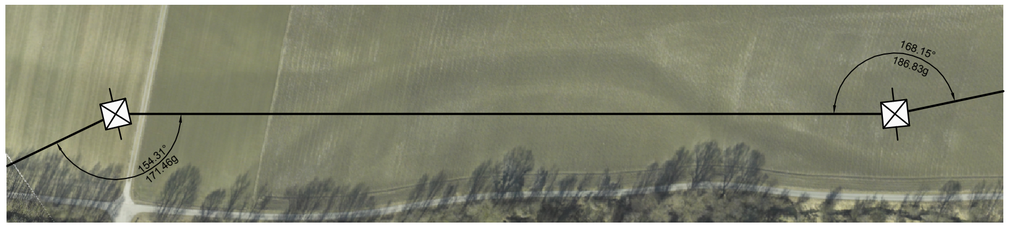





WA150

Vegetationspunkte Rodung
Vegetationspunkte

OMV

# 380-kV-Anschlussleitung KW Haiming - UW Simbach

(dargestellt: mitgeführte 110-kV-Leitung)

# Profilplan

## Mast-Nr. 47 - Mast-Nr. 48

der Längen 1 : 2000
der Höhen 1 : 200

| | | |
|---|---|---|
| DIN VDE-Bestimmung | : | EN 50341-3-4/01.11 EIS 2 WIND 1 TEMP.: 80°C |
| Gestänge | : | DA-4-EE |
| Leiterseil | : | 380-kV: 2x3x4 264-AL1/34-A20SA MZS 46,0 N/mm²<br>110-kV: 2x3x1 565-AL1/72-ST1A MZS 46,0 N/mm² |
| Erdseil | : | |
| Luftkabel | : | 2x 264-AL3/29-A20SA MZS 62,0 N/mm² |
| Ketten | : | 380-kV: DA=7.00m, VH=4.65m; 110-kV: DA=2.80m, DH=2.30m |
| Seitliche Überhöhung | : | 15.0 m rechts — — — — — oder links —·—·— aufgenommen |
| Datum der Profilaufnahme | : | 08.03.2011 |

| Index | Datum | Gez. | Änderung |
|---|---|---|---|
| | | | |
| | | | |
| | | | |

Vorhabensträgerin: OMV Kraftwerk Haiming GmbH, Haiminger Straße 1, D-84489 Burghausen

Generalplaner: FICHTNER GmbH & Co. KG, Sarweystraße 3, 70191 Stuttgart

| Technische Referenz | Erstellt durch | Genehmigt von | Erstelldatum | Status | Zählteil |
|---|---|---|---|---|---|
| | K2E GmbH<br>H. Vocht | OMV GmbH | 10.04.2012 | Gültig | 26<br>Blatt<br>30 |

Objektname: 380-kV-Anschlussleitung KW Haiming - UW Simbach

Klassifikation: Profil

ID

Titel: Profil Mast 47-48

Speicherdatum: 17.04.2012 - Plotdatum: 17.04.2012

PROFIL_26_047-048.dwg