


**380-kV-Leitung Pirach – Pleinting:
Abschnitt 2 (St. Peter – Pleinting)**

**C.3.2 – Karten Umweltverträglichkeitsstudie (UVS) –
Schutzgut Menschen, insbesondere
die menschliche Gesundheit**

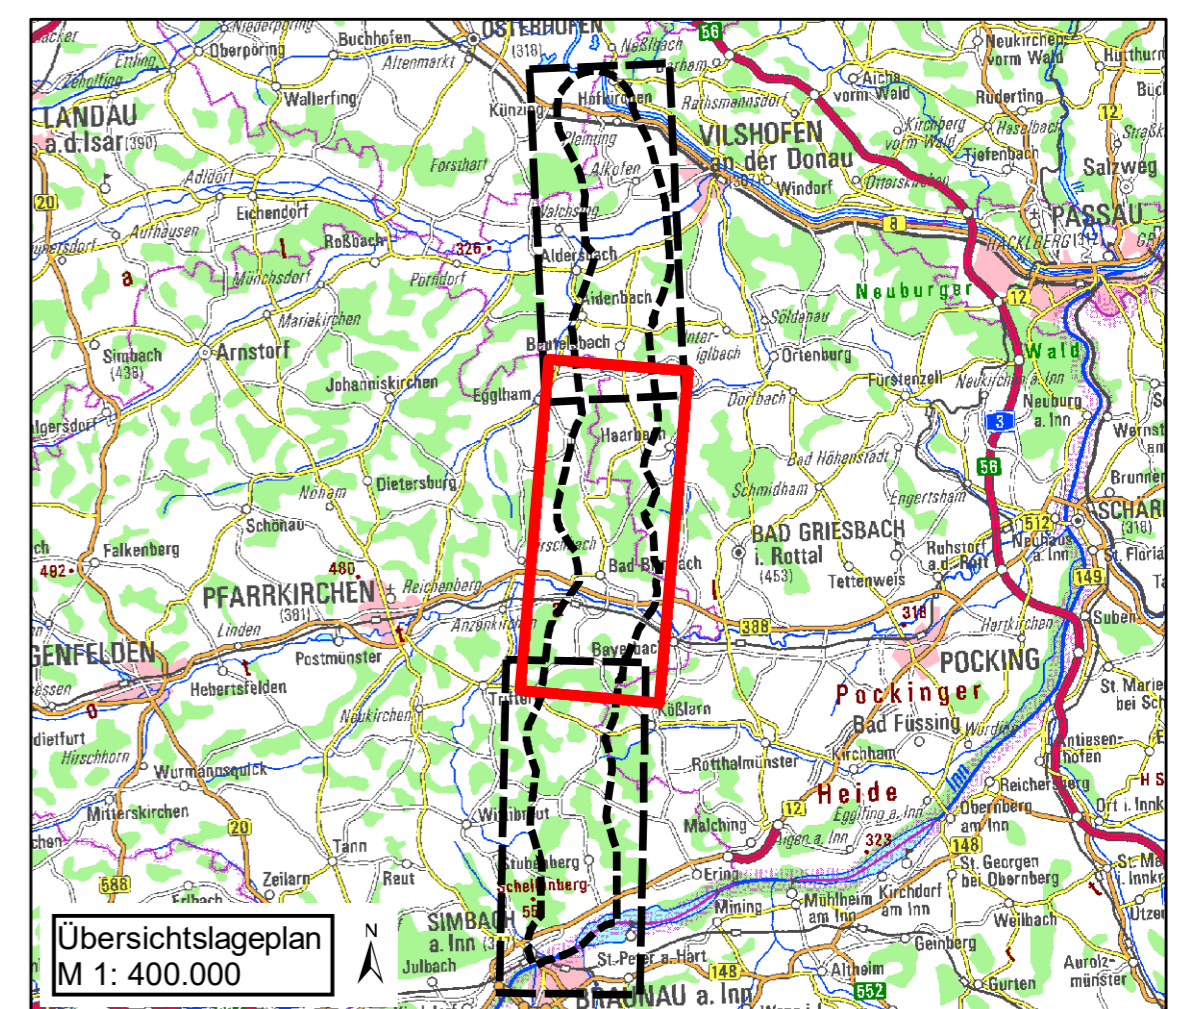

Raumordnungsverfahren

Aufgestellt:
Bayreuth
Tennet TSO GmbH

U.V. gez. Robert Menesch U.V. gez. Dirk Oeller

	Maßstab	Einheit
	1:20.000	Meter

	Datum	Name
Bearb.	11.03.2022	SPU
Gepr.	11.03.2022	SSch
Gez.	11.03.2022	Yes



Zust.	Änderung	Datum	Name	Urspr.