


**380-kV-Leitung Pirach – Pleinting:  
Abschnitt 2 (St. Peter – Pleinting)**

**C.4.1 – Karten Umweltverträglichkeitsstudie (UVS) –  
Schutzgut Tiere, Pflanzen und die biologische Vielfalt**

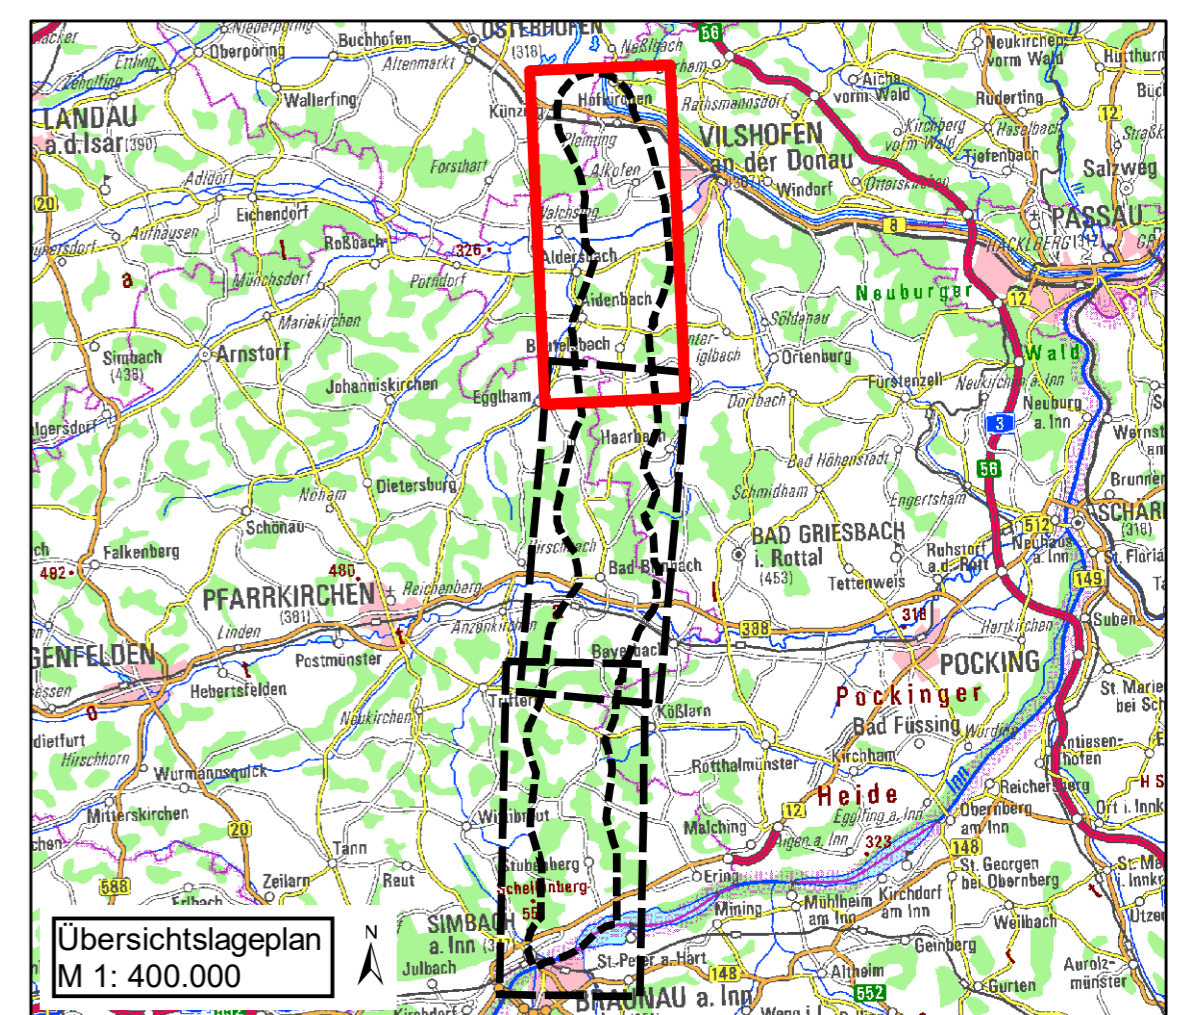

**Raumordnungsverfahren**

Aufgestellt:  
Bayreuth  
Tennet TSO GmbH

UV gez. Robert Mersch UV gez. Dirk Oeller

	Maßstab	Einheit	
	1:20.000	Meter	
	Bearb.	Datum	Name
	11.03.2022	SPU	
	11.03.2022	SSch	
	11.03.2022	Yes	
Zust.	Änderung	Datum	Name Urspr.

