


**380-kV-Leitung Pirach – Pleinting:
Abschnitt 2 (St. Peter – Pleinting)**

**C.4.3 – Karten Umweltverträglichkeitsstudie (UVS) –
Schutzgut Tiere, Pflanzen und die biologische Vielfalt**

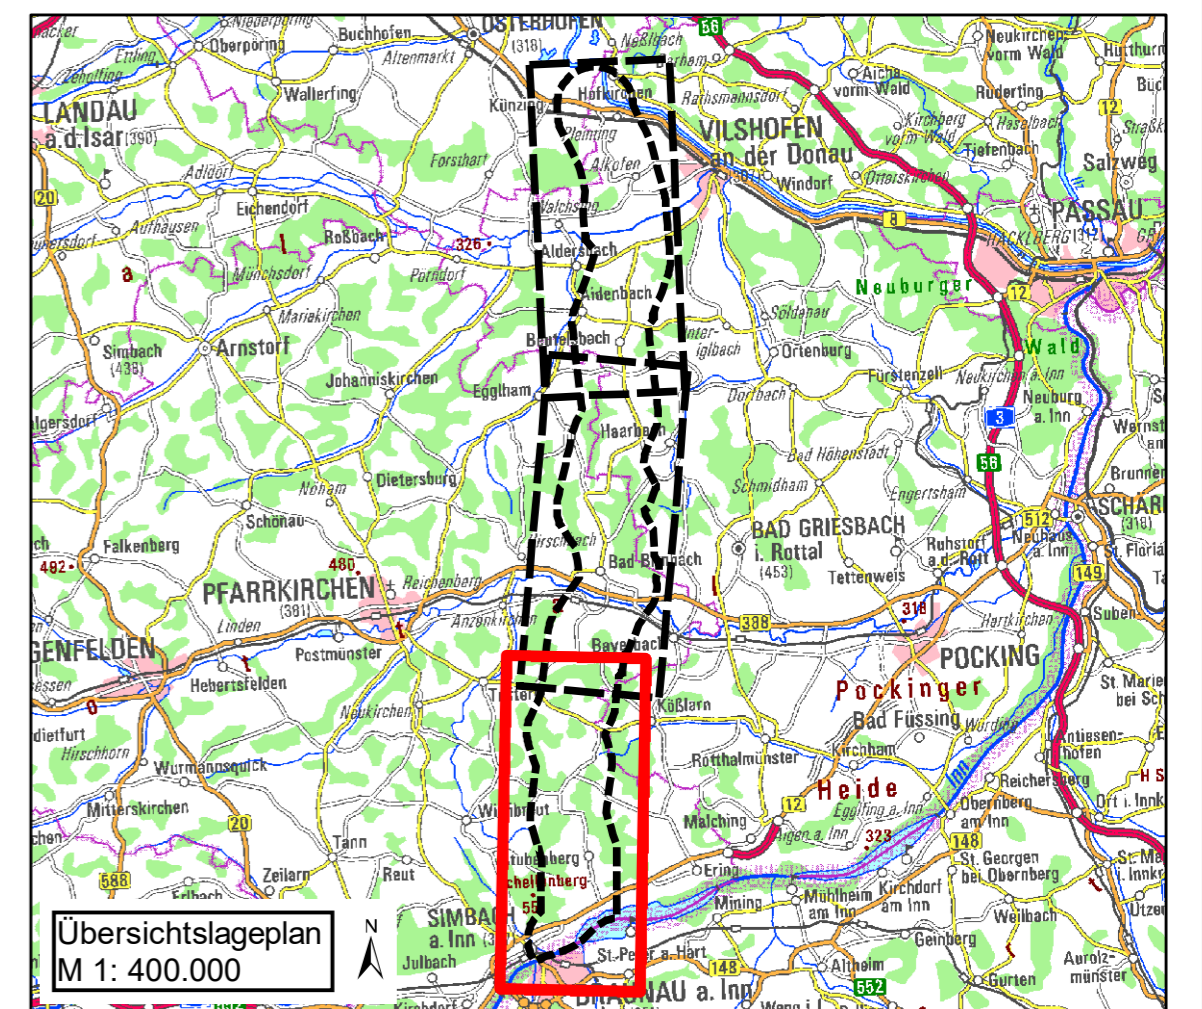

Raumordnungsverfahren

Aufgestellt:
Bayreuth
Tennet TSO GmbH

UV gez. Robert Miesch UV gez. Dirk Oelber

	Maßstab	1:20.000	Einheit	Meter											
	<table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>Datum</th> <th>Name</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Bearb.</td> <td>11.03.2022</td> <td>SPU</td> </tr> <tr> <td>Gepr.</td> <td>11.03.2022</td> <td>SSch</td> </tr> <tr> <td>Gez.</td> <td>11.03.2022</td> <td>YES</td> </tr> </tbody> </table>					Datum	Name	Bearb.	11.03.2022	SPU	Gepr.	11.03.2022	SSch	Gez.	11.03.2022
	Datum	Name													
Bearb.	11.03.2022	SPU													
Gepr.	11.03.2022	SSch													
Gez.	11.03.2022	YES													
Zust.	Änderung	Datum	Name	Urspr.											

